Рис.1 Схема электрическая принципиальная. Блок питания.

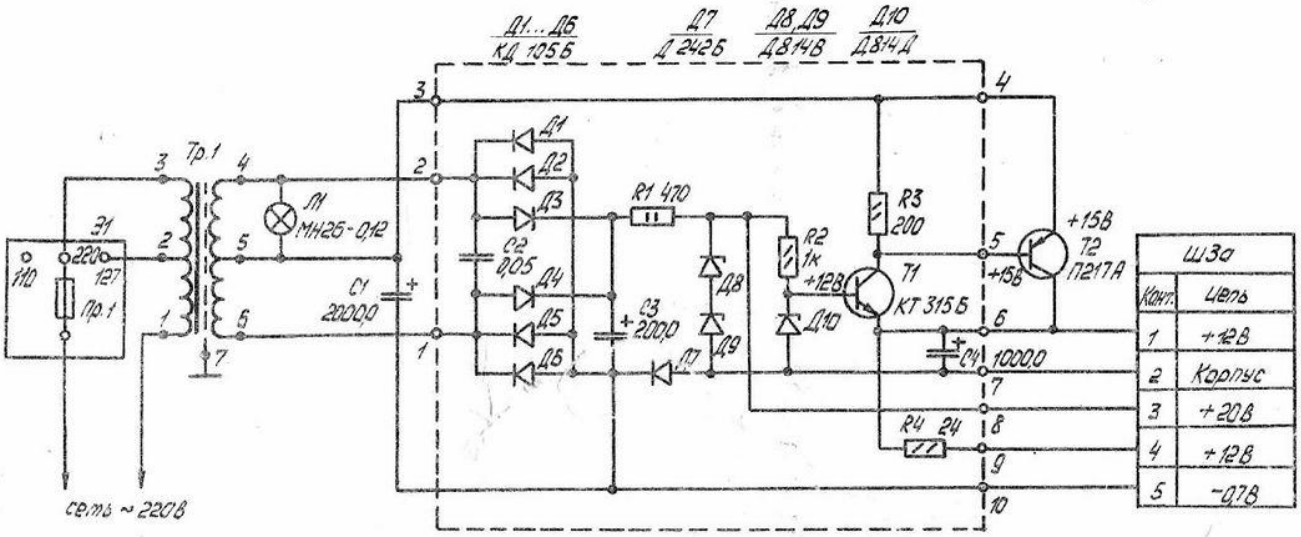

1. Измерение режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 ком/в относительно корпуса.
2. Величины напряжений могут отличаться от указанных в схеме на ± 20%
3. Транзисторы: П217А 

, КТ315Б 

.
4. Условное обозначение блока питания БП.

Приложение 16

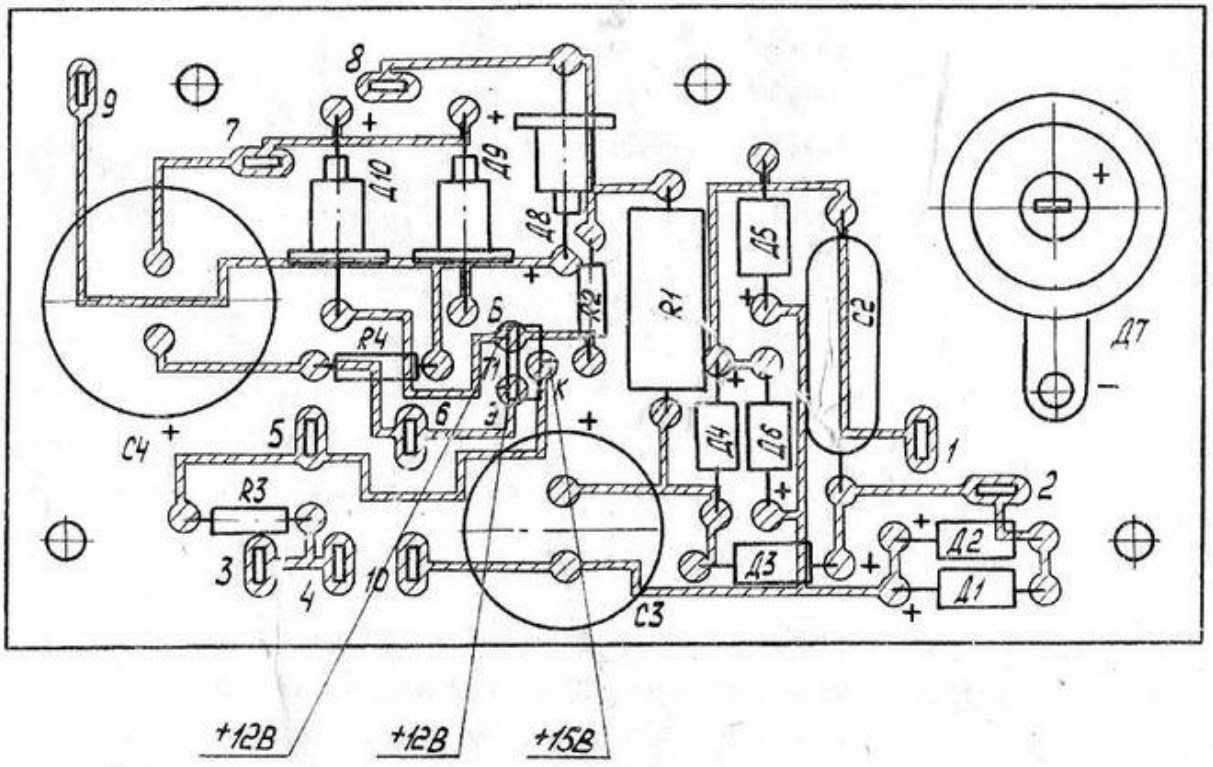

Рис. 2 Плата блока питания