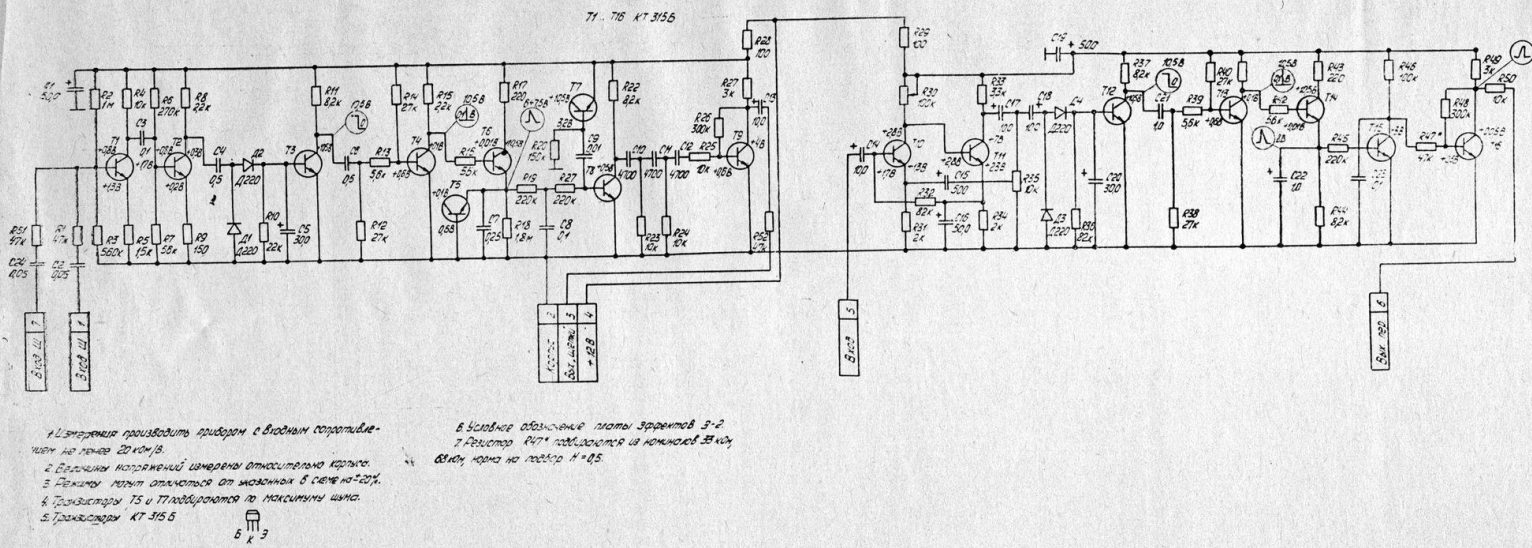

1. Измерения производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В.
2. Величины напряжений измерены относительно корпуса.
3. Режимы могут отличаться от указанных в схеме на ±20%.
4. Транзисторы Т5 и Т7 подбираются по максимуму шума.
5. Транзисторы КТ 315 Б
6. Условное обозначение платы эффектов Э-2.
7. Резистор R47* подбираются из номиналов 33 кОм, 68 кОм, норма на подбор Н = 0,5.

Рис. 19 Схема электрическая принципиальная. Плата эффектов Э-2

„Юность-75"
Приложение 6

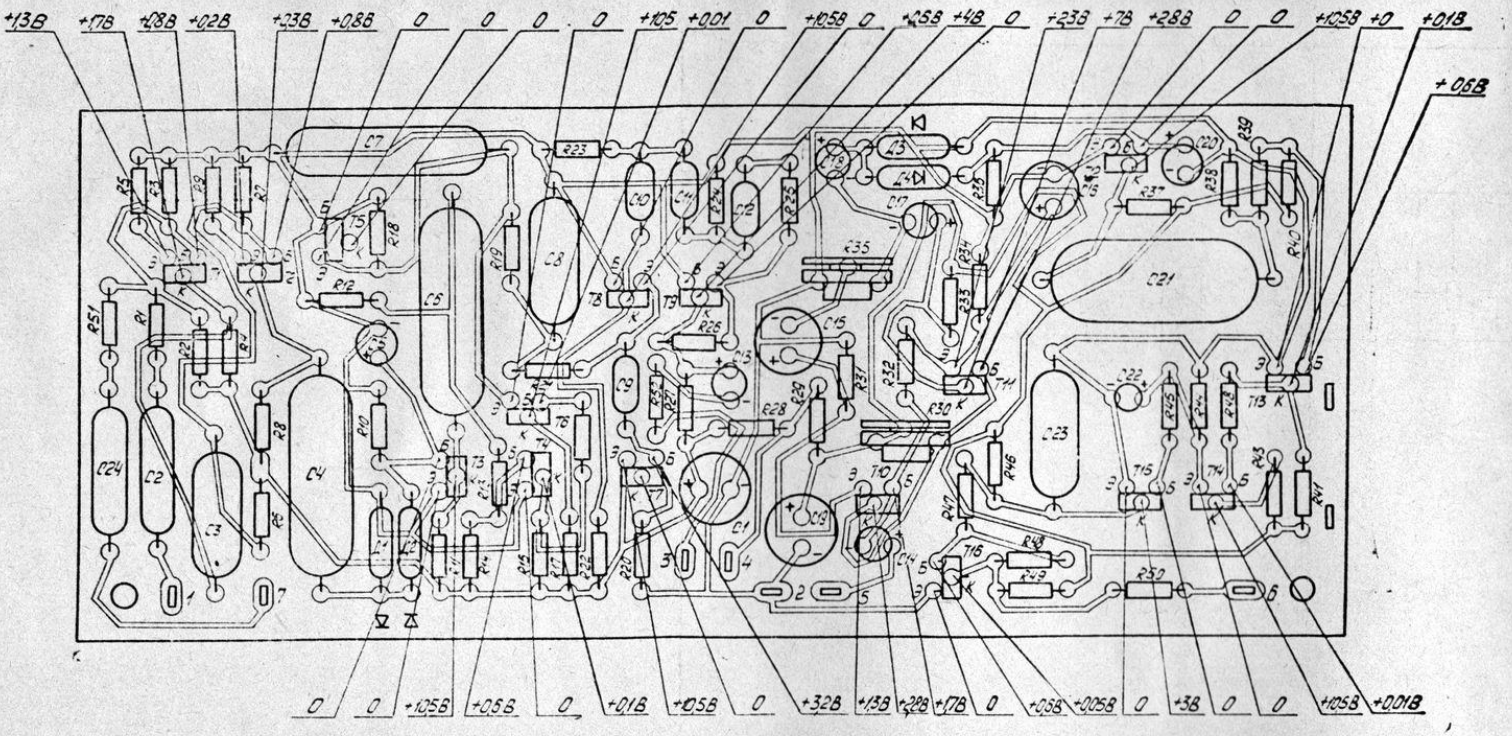

Рис. 20 Плата эффектов Э-2